


Product Code

7310/2

TEE

1/4"Flare
PS = 140 bar

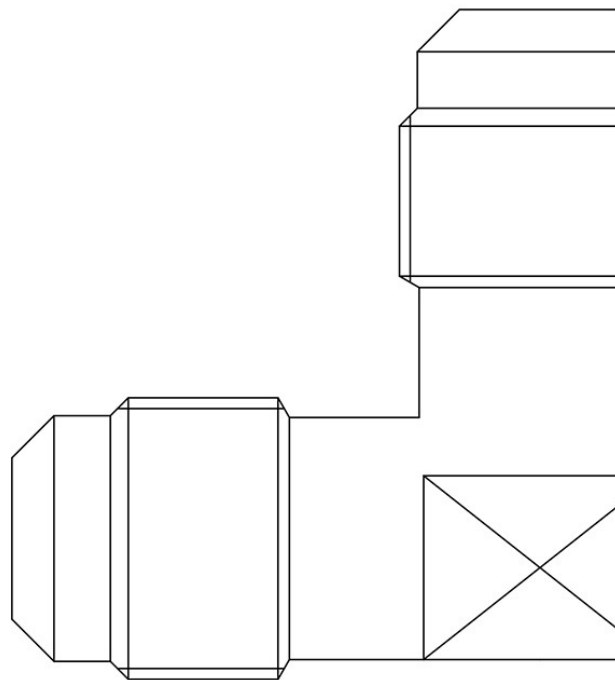

Impiego

I raccordi sono stati progettati per essere installati su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell'aria civile e industriale. Utilizzo sia con refrigeranti appartenenti al Gruppo (R22, HFC, HFO e miscele HFC/HFO) sia con refrigeranti appartenenti al Gruppo 1 (HC) fino al DN25.

Dettagli Prodotto

Nr. Catalogo 7310/2

Codice internazionale T2-4

Attacchi SAE Flare (1) 1/4"

Attacchi SAE Flare (2) 1/4"

(3) 1/4"

(4) ?

NPT (3) ?

PS [bar] 140

Confezione n° pz 50