


Product Code

3064/22

Ball Shut Off Valve

1/4" NPT
PS = 80 bar - 1160 psi

CLASSIC

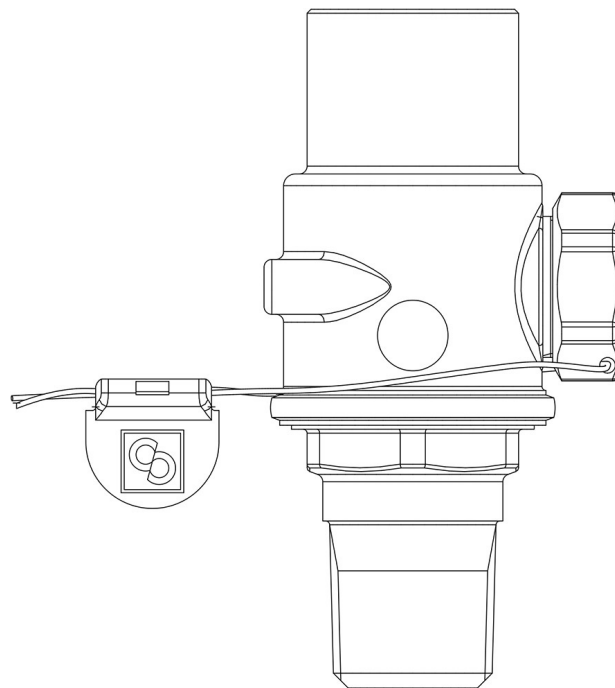

Impiego

I rubinetti d'intercettazione serie 3064 montati fra l'apparecchiatura da proteggere e la valvola di sicurezza, permettono lo smontaggio della valvola stessa per sostituzione o verifica senza dover scaricare il refrigerante in un'intera sezione dell'impianto.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Attacchi NPT 1/4"

Kv [m³/h] 2,5

PS [bar] 80

MWP [psi] (1) 1160

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Confezione n° pz 20

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.