


Product Code

4727E/4

Strainer CO2

1/2 "ODS
PS = 130 bar - 1885 psi

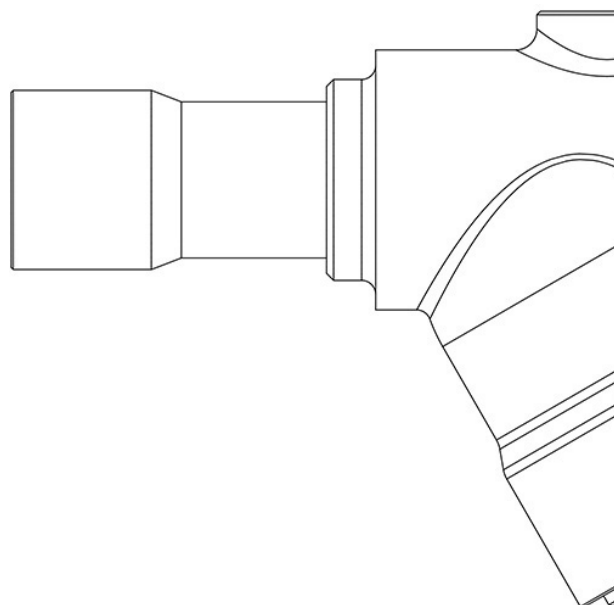

Usar

Podem ser instalados filtros de malha inspecionáveis em todas as linhas de um sistema de refrigeração, sempre que for necessário para evitar a acumulação de sujeidade e sedimentação em componentes particularmente delicados (por exemplo a válvula de contrapressão).

Acessórios para utilização com refrigerantes R744.

Detalhes do produto

Desenho 

N° catálogo 4727E/4

Conexões ODS Ø [in.] 1/2"

Superfície filtrante [cm²] 13

Abertura da malha [mm] 0,1

Kv [m³/h] 2,5

PS [bar] 130

MWP [psi] (1) 1885

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Embalagem 15

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL